

[illegible]

Diagramm zur Herstellung des Sichtschutzaumes:

- Maßstab: $\geq 6,50$
- Vorgeschalteter Sichtschutzwall: $1,00/50$
- Eingriff in die vorhandene Vegetation der abseitigen Böschung zur Herstellung des Sichtschutzaumes vermeiden.
- Sichtschutz durch bepflanzte Rankhölze (Zaun) auf vorgeschalteter Wallkronen. Zaunpfähle mit Spiralbohrer einbringen.
- Oberkante Rankhölze durchgehend $\geq 82,30$ m ü. NNH
- Höhe des Zauns: $82,30$ m ü. NNH
- Gestrichelte Linie: vord. Grenze

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

Am Tie 1
49086 Osnabrück
E-Mail: osnabrueck@pbh.org

Telefon (0541) 1819 - 0
Telefax (0541) 1819 - 111
Internet: www.pbh.org



**Kapazitätserweiterung
Westfleisch Coesfeld
Verkehrsanlagen**


Ausbauquerschnitt

bearbeitet:	23.07.2026	Rakel	Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
gezeichnet:	23.07.2026	Niermann				
geprüft:	10.08.2026					


Planverfasser: Osnabrück, den 10.08.2026 Unterschrift 	Aufgestellt:
---	--------------

--	--


Oberbaukonstruktion in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 1, Belastungsklasse 3.2, Zeile

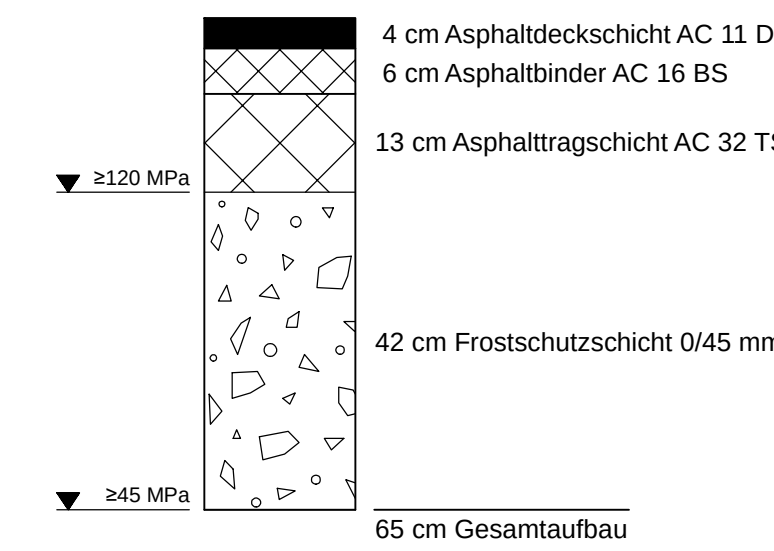

Oberbaukonstruktion gemäß RStO 12/24, Tafel 2, Belastungsklasse 3.2, Zeile 2

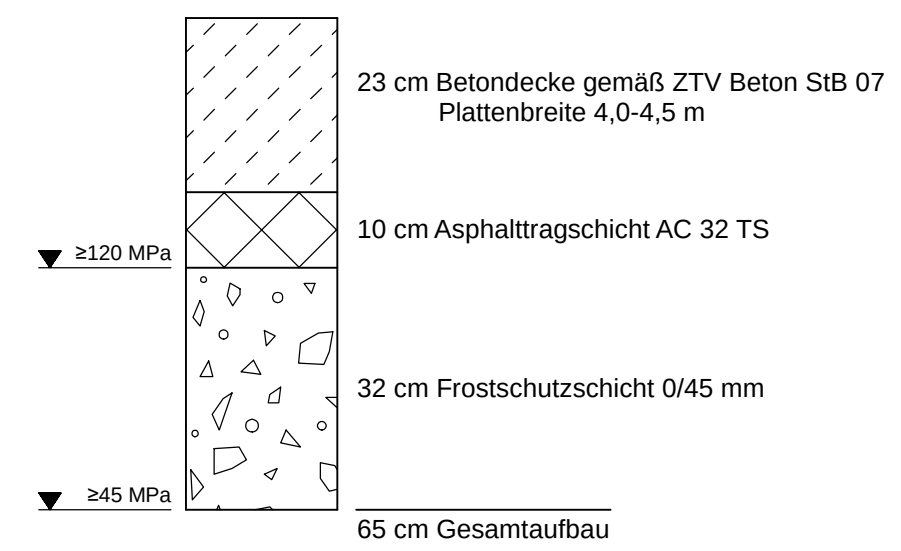

Oberbaukonstruktion in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 6, Pflaster, Zeile 2

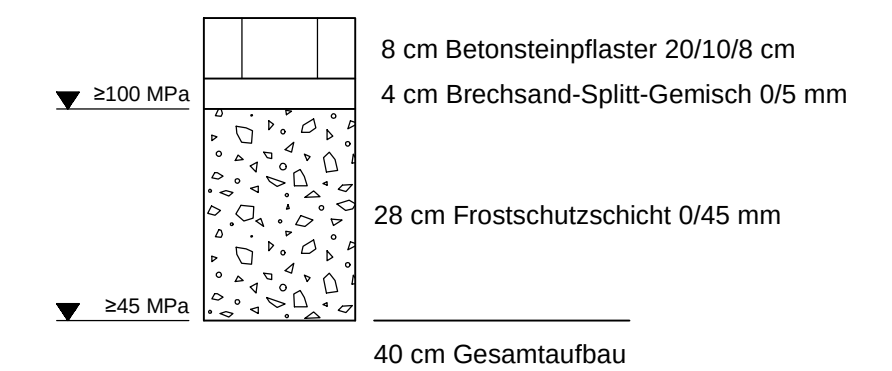

Weitergabe sowie Vervielfältigung und Verwertung dieser Unterlage sind vorbehaltlich gesonderter vertraglicher Regelungen oder im Einzelfall gesondert erfolgter Vereinbarungen mit dem Entwurfsverfasser nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz.

Hinweis zur Unterhaltung der Pflasterflächen:
Die Fugen müssen immer vollständig geschlossen sein, daher muss in den ersten Wochen nach der Verlegung regelmäßig nachverfugt werden.
Das Reinigen der Flächen darf nicht zu einer Entleerung der Fugen führen, da dies die Stabilität der Pflasterfläche gefährden würde.